



Kippmass: 2'000 mm

Auftrags-Nr: 108327.CH8

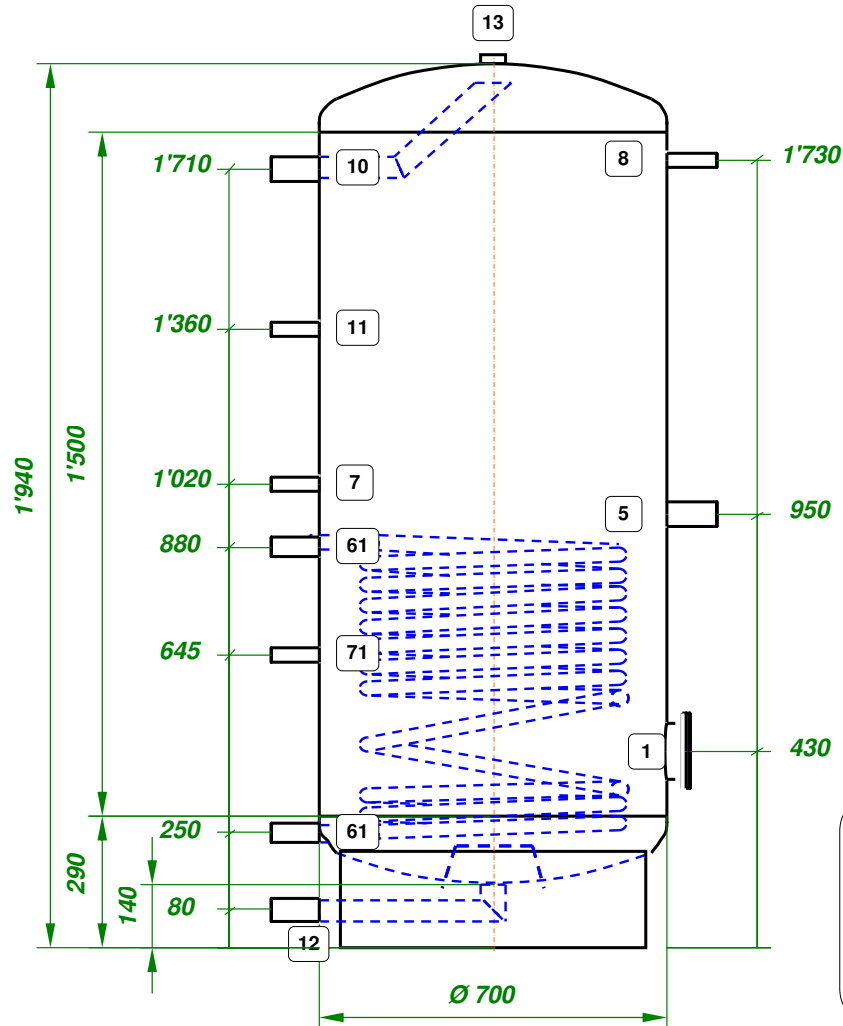

71 61 12 11 10 7

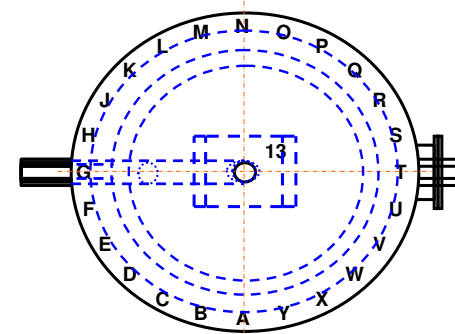

1 5 8

**ACHTUNG !!**  
In Muffe 71 können nur Tauchhülsen mit einer Länge <= 150mm eingeschraubt werden.

Der Wärmetauscher muss so eingebaut werden, dass in Pos. 1 / 5 Elektroheizeinsätze eingebaut werden können.  
Er muss soweit nach Achse T verschoben eingebaut werden, damit in Pos71 eine Tauchhülse mit L=150mm eingeschraubt werden kann.

P:\Vako-Variant\F-Norm.mdb		
Maßstab: 1 :16	Land:	<b>Schweiz</b>
Artikel_Nr:	<b>108327.CH8</b>	
Typ	<b>SFW1-650</b>	
Version	<b>R08</b>	
Bezeichnung	<b>Edelstahlspeicher</b>	
Inhalt Netto:	<b>634 [Ltr.]</b>	
Betriebsdruck/Prüfdruck:	<b>10 / 13 [bar]</b>	
Boden / Mantel	<b>2.5 / 2.5 [mm]</b>	

<b>Material: 1.4571 V4A</b>	
Gesamt-Gewicht:	<b>137 [kg]</b>
Oberflächenbehandlung:	<b>Im Vollbad gebeizt und passiviert</b>
Isolation: Hülle/Farbe:	<b>PU - Hartsch. 70 mm, Polystyrolmantel grau</b>
Ersteller / Datum:	<b>aeb 11. Feb. 08</b>
Lieferdatum:	
Lieferbereit:	

Pos	Ø	L =	Bezeichnung	Stk.	Pos	Ø	L =	Bezeichnung	Stk.
1	DN 120	30	Revisionsflansch mit Deckel	1	71	1/2"	100	Fühler Anschluss (IG)	1
5	6/4"	100	E-Einsatz Anschluss (IG)	1					
7	1/2"	100	Thermometer Anschl. (IG)	1					
8	1/2"	100	Thermometer Anschl. (IG)	1					
10	6/4"	100	WW - Anschluss (IG) m. Bogenrohr	1					
11	3/4"	100	Zirkulation Anschl. (IG)	1					
12	6/4"	100	KW (IG) m. Bogenrohr / Prallteller	1					
13	1"	20	Entlüftung Anschl. (IG)	1					
60	500	640	GRWT 1.8 m², 18m Rohr 33.7x1.6	1					
61	1"	100	GRWT-Anschluss (IG)	2					

**FEURON**  
Präzise Speicherlösungen

Nollenhornstr. 7  
CH - 9434 Au SG

Telefon: +41 (0)71 747 40 80; Fax: +41 (0)71 747 40 90  
www.feuron.com mail@feuron.com